


Strefy zagrożenia wybuchem 2 i odległości bezpieczeństwa.

$R=1,5\text{ m}$ we wszystkich kierunkach od króćców zbiornika.

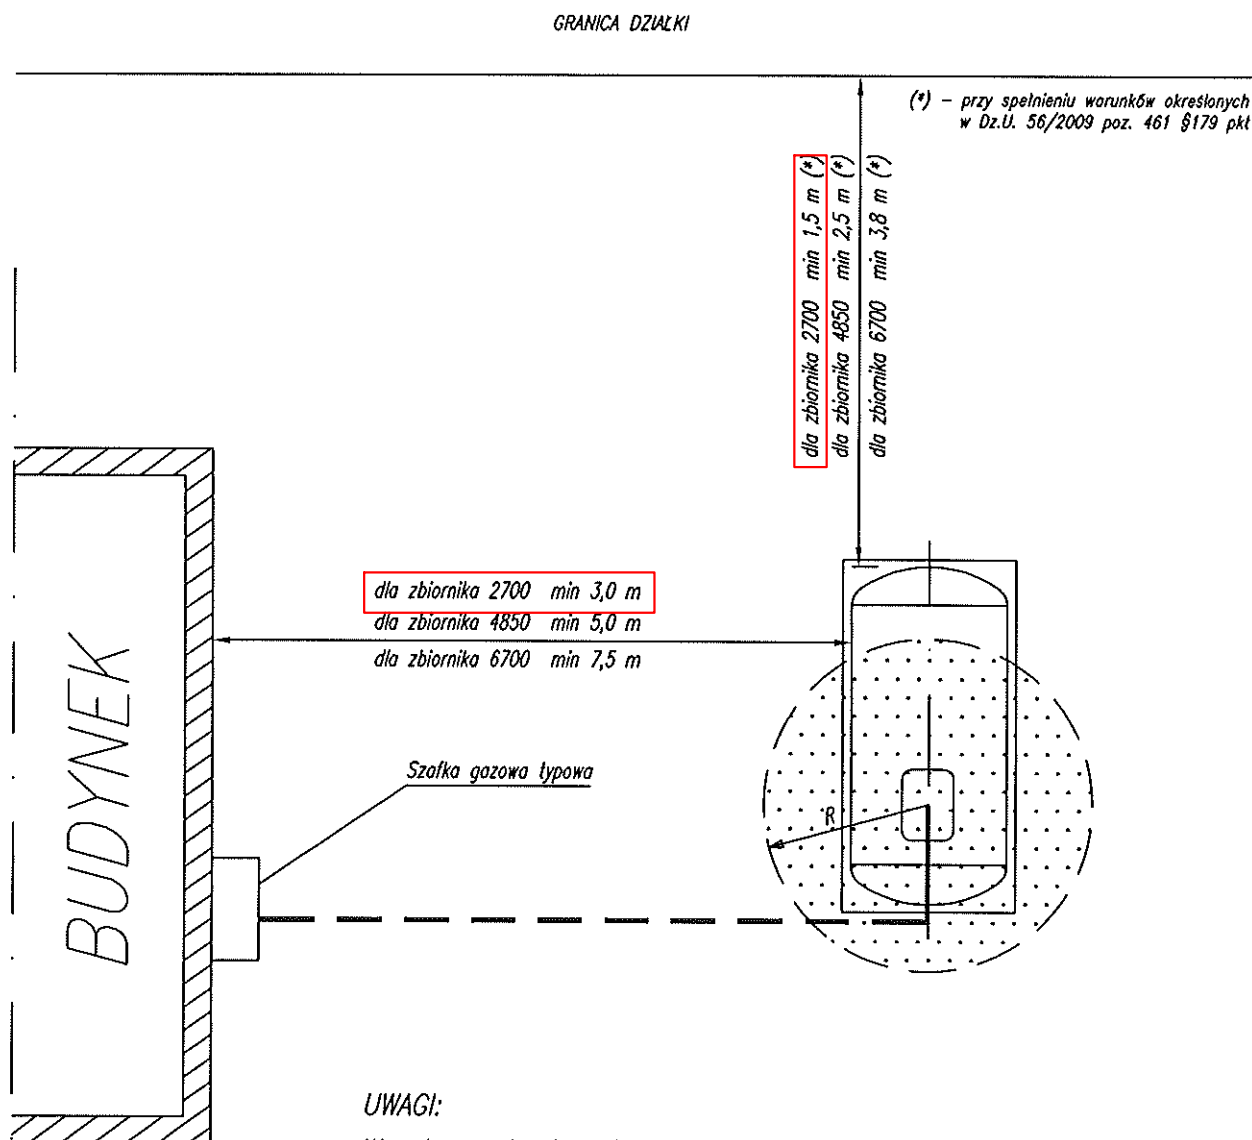

UWAGI:

W zależności od zastosowanego zbiornika należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wymaganej odległości bezpieczeństwa:

zbiornik 2700 l – min 3,0m

zbiornik 4850 l – min 5,0m

zbiornik 6400/6700 l – min 7,5m

Nazwa projektu			
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku poszkalnego w Radawie, działka nr ewid. 633/13 na Dzienny Dom "Senior+" wraz z parkingiem			
Nazwa i adres inwestora		Data	
Gmina Wągrownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wągrownica		czerwiec 2017	
Adres inwestycji		Skala	
Działka nr ewidencyjny 633/13 37-523 Radawa		-	
Nazwa rysunku		Numer rysunku	
Instalacja zewnętrzna gazu wraz ze zbiornikiem na gaz płynny Strefy zagrożenia wybuchem i odległości bezpieczeństwa		6	
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
instalacyjno-sanitarna	Sprawdzający: mgr inż. Norbert Koprowicz	PDK/0201/POOS/10	
instalacyjno-sanitarna	Projektant: mgr inż. Witold Polnik	UAN/II/7342/35/94	