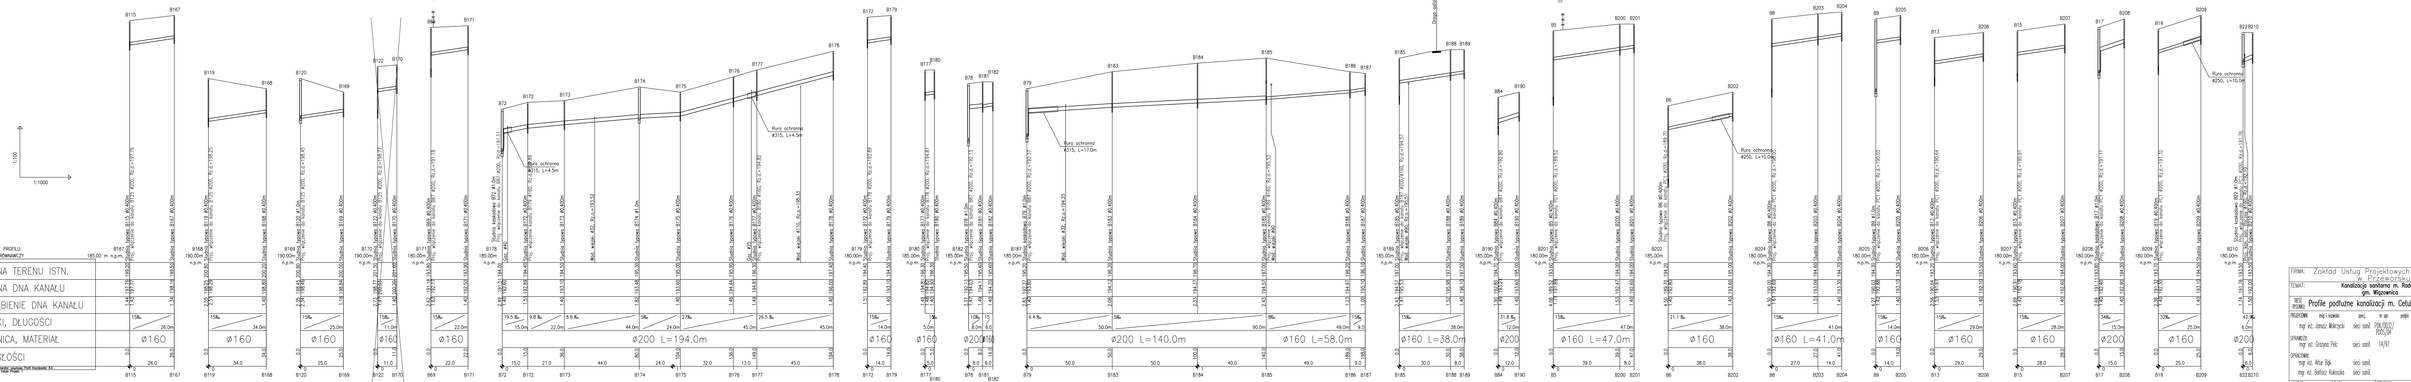
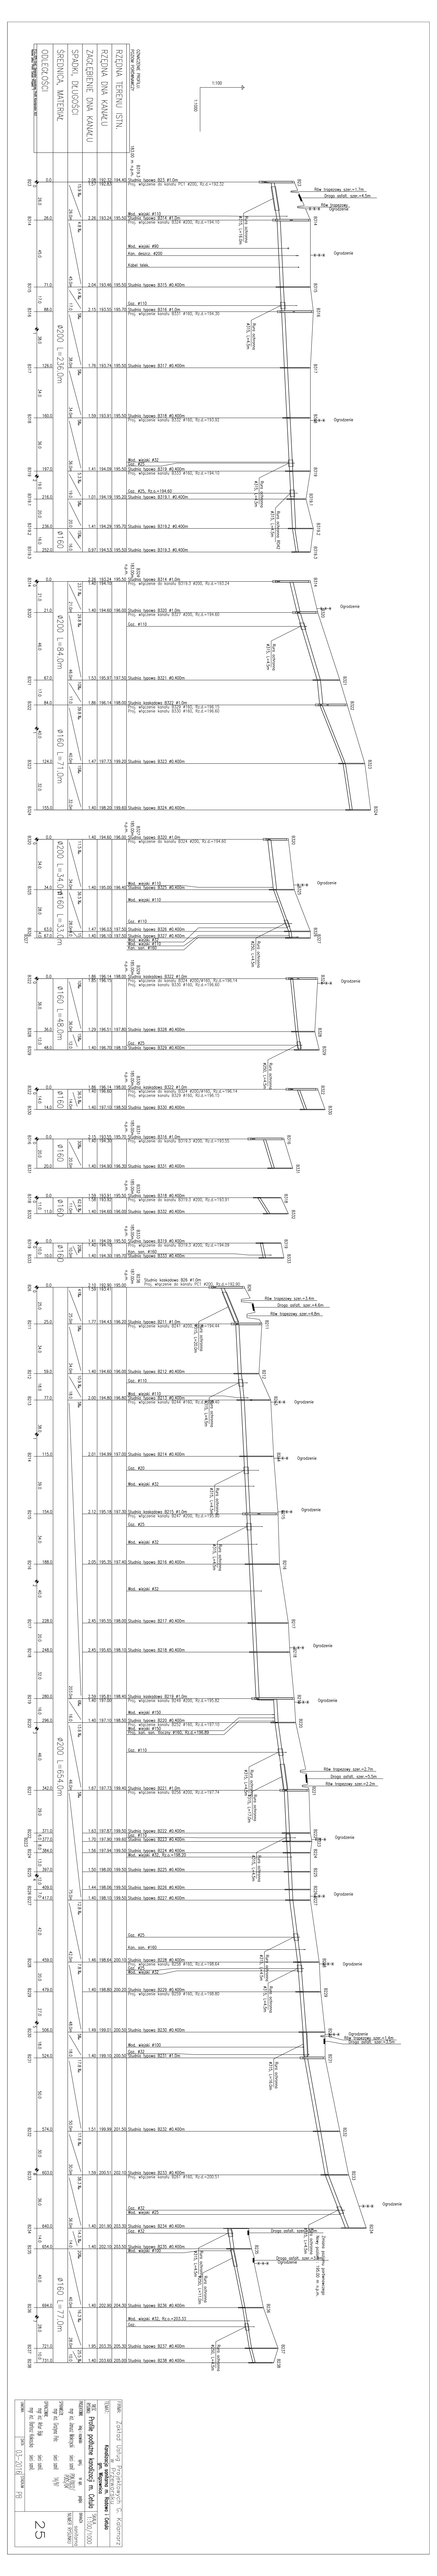
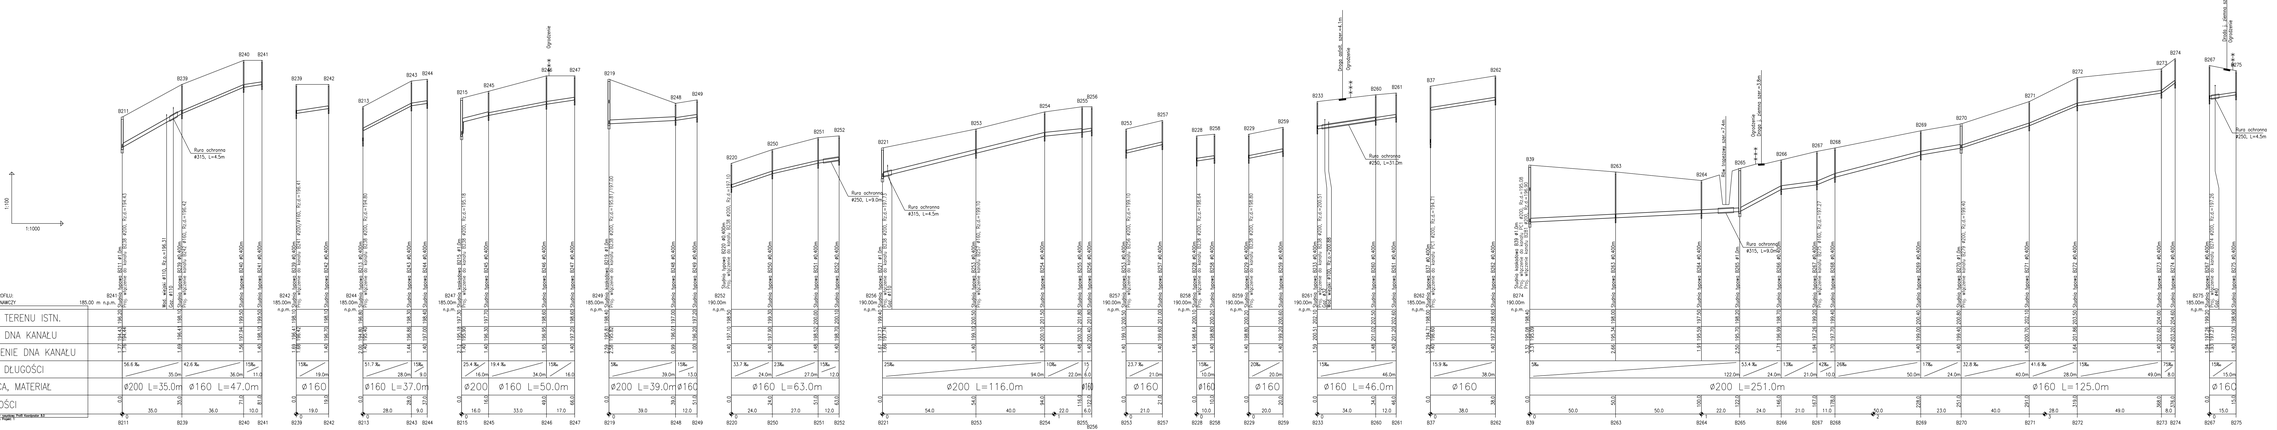
Kanalizace splašková a dešťová
Vodní nádrž
Kanalizace splašková a dešťová
Vodní nádrž
Kanalizace splašková a dešťová
Vodní nádrž


FIRMA: Zakład Usług Projektowych C. Kolomorz
TEMAT: Kanalizacja sanitarna m. Rzeszów i Czekaj
RYSUNEK: Profile podłużne kanalizacji m. Czekaj
SKALA: 1:500/1000
NUMER RYSUNKU: 22
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Janusz Marczyk
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Adam Gąb
DATA: 03-2016
PROGRAM: PPO
ODNIESIENIE WYSOKOŚCIOWE: UKŁAD WYSOKOŚCIOWY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
ø200 L=673.0m
ø200 L=392.0m
ø160 L=21.0m

Projekt: Zakład Usług Projektowych G. Kosmatej
Konstrukcja profilowa m. Nidzica i Celaki
Profile podłużne kanalizacji m. Celaki
Rzędne terenu i dna kanału
Rzędne terenu
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału
Spadki, długości
Średnica, materiał
Odległości
Oznaczenie studzienki
Oznaczenie włazu
Oznaczenie wpustu
Oznaczenie przykanalika
Oznaczenie rury
Oznaczenie przykanalika
Oznaczenie rury
Oznaczenie przykanalika
Oznaczenie rury



1:100
1:1000
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
185,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
Dopuszcza się zmianę układu Profili Geodezyjnych bez zmian danych Projektowych
B115
B167
B119
B168
B120
B169
B122
B170
Opaska
B171
B172
B179
B180
B181
B182
B183
B184
B185
B186
B187
Rura ochronna Ø315, L=4.5m
Rura ochronna Ø315, L=17.0m
Rura ochronna Ø315, L=4.5m
Rura ochronna Ø250, L=10.0m
B188
B189
B190
B84
B195
B85
B200
B201
B86
B202
B88
B203
B204
B89
B205
B13
B206
B15
B207
B17
B208
B19
B209
B229210
Rura ochronna Ø250, L=10.0m
Studnia betonowa Ø1.40m
Rzędna włazu 187.76 m n.p.m.
Rzędna dna 183.76 m n.p.m.
Rzędna wlotu 183.76 m n.p.m.
Studnia betonowa Ø1.40m
Rzędna włazu 187.45 m n.p.m.
Rzędna dna 183.45 m n.p.m.
Rzędna wlotu 183.45 m n.p.m.
Studnia betonowa Ø1.40m
Rzędna włazu 187.38 m n.p.m.
Rzędna dna 183.38 m n.p.m.
Rzędna wlotu 183.38 m n.p.m.
Studnia betonowa Ø1.40m
Rzędna włazu 187.03 m n.p.m.
Rzędna dna 183.03 m n.p.m.
Rzędna wlotu 183.03 m n.p.m.
Studnia betonowa Ø1.40m
Rzędna włazu 187.78 m n.p.m.
Rzędna dna 183.78 m n.p.m.
Rzędna wlotu 183.78 m n.p.m.
Studnia betonowa Ø1.40m
Rzędna włazu 187.89 m n.p.m.
Rzędna dna 183.89 m n.p.m.
Rzędna wlotu 183.89 m n.p.m.
Studnia betonowa Ø1.40m
Rzędna włazu 187.81 m n.p.m.
Rzędna dna 183.81 m n.p.m.
Rzędna wlotu 183.81 m n.p.m.
Studnia betonowa Ø1.40m
Rzędna włazu 187.73 m n.p.m.
Rzędna dna 183.73 m n.p.m.
Rzędna wlotu 183.73 m n.p.m.
Studnia betonowa Ø1.40m
Rzędna włazu 187.67 m n.p.m.
Rzędna dna 183.67 m n.p.m.
Rzędna wlotu 183.67 m n.p.m.
Studnia betonowa Ø1.40m
Rzędna włazu 187.57 m n.p.m.
Rzędna dna 183.57 m n.p.m.
Rzędna wlotu 183.57



RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
SPECYFIKACJA MATERIAŁ
ODCINKI
Studnia kaskadowa SDK
Studnia kaskadowa SDK
Studnia kaskadowa SDK


1:100
1:1000
Rura ochronna #315, L=4.5m
Rura ochronna #250, L=4.5m
Rura ochronna #250, L=4.0m
Rura ochronna #315, L=4.0m
Rura ochronna #250, L=31.2m
Rura ochronna #315, L=4.0m
Rura ochronna #250, L=4.5m
Dysze
Dysze
Dysze

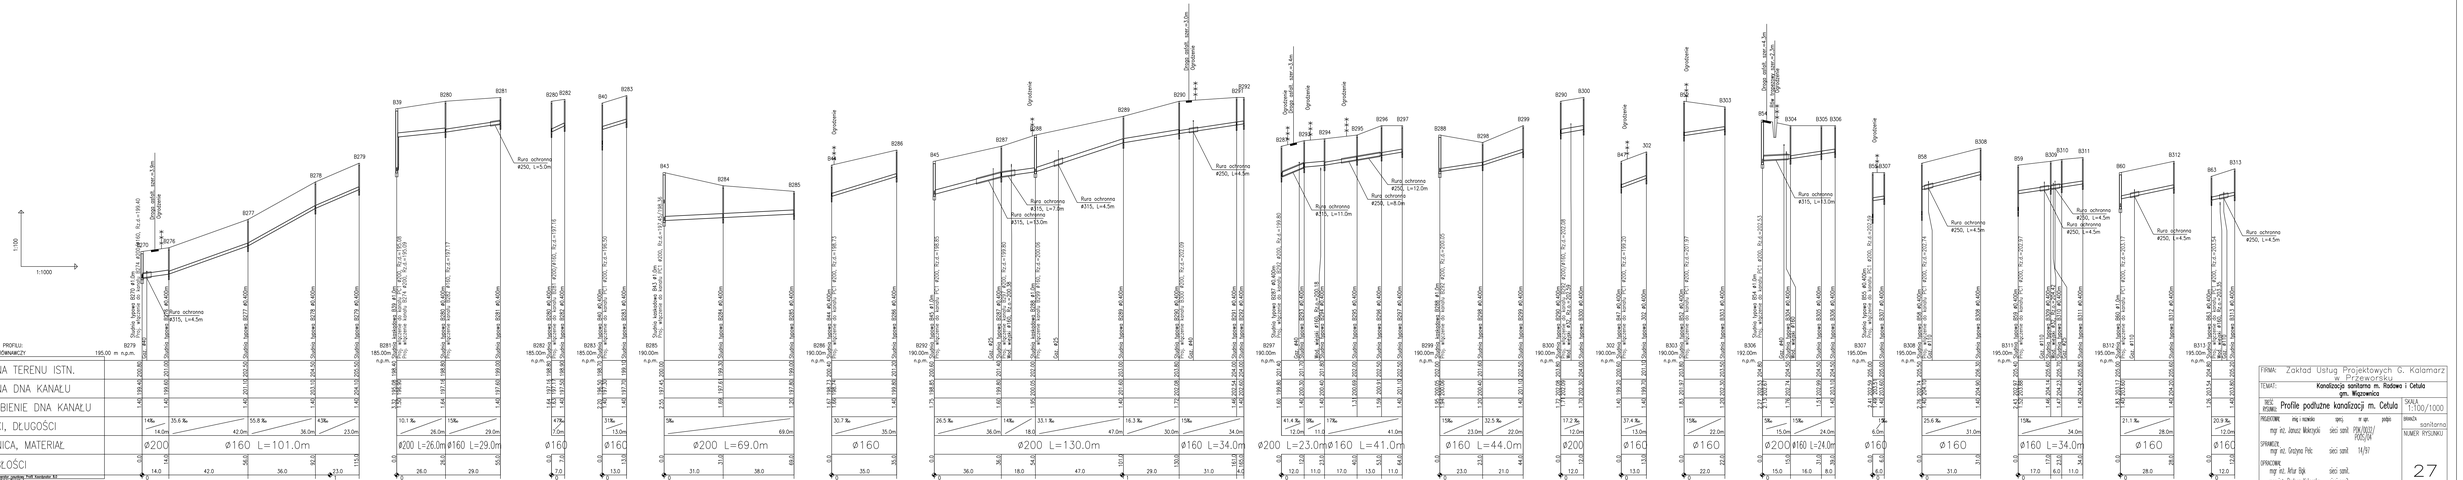



| | |
|---|---|
| FIRMA: | Zakład Usług Projektowych G. Kalamarz w Przeworsku |
| TEMAT: | Kanalizacja sanitarna m. Radowa i Cetula gm. Mazowsze |
| TREŚĆ RYSUNKU: | Profile podłużne kanalizacji m. Cetula |
| SKALA: | 1:100/1000 |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Grażyna Pelc — sieci sanit. — upr. nr ewid. — podpis |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Artur Bąk — sieci sanit. — PDK/0037/POOS/14 |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Bartosz Kołaczek — sieci sanit. — 14/97 |
| BRANŻA: | sanitarna |
| NUMER RYSUNKU: | 27 |
| SKALA: | — |
| DATA: | 03-2016 |
| STADIUM: | PB |

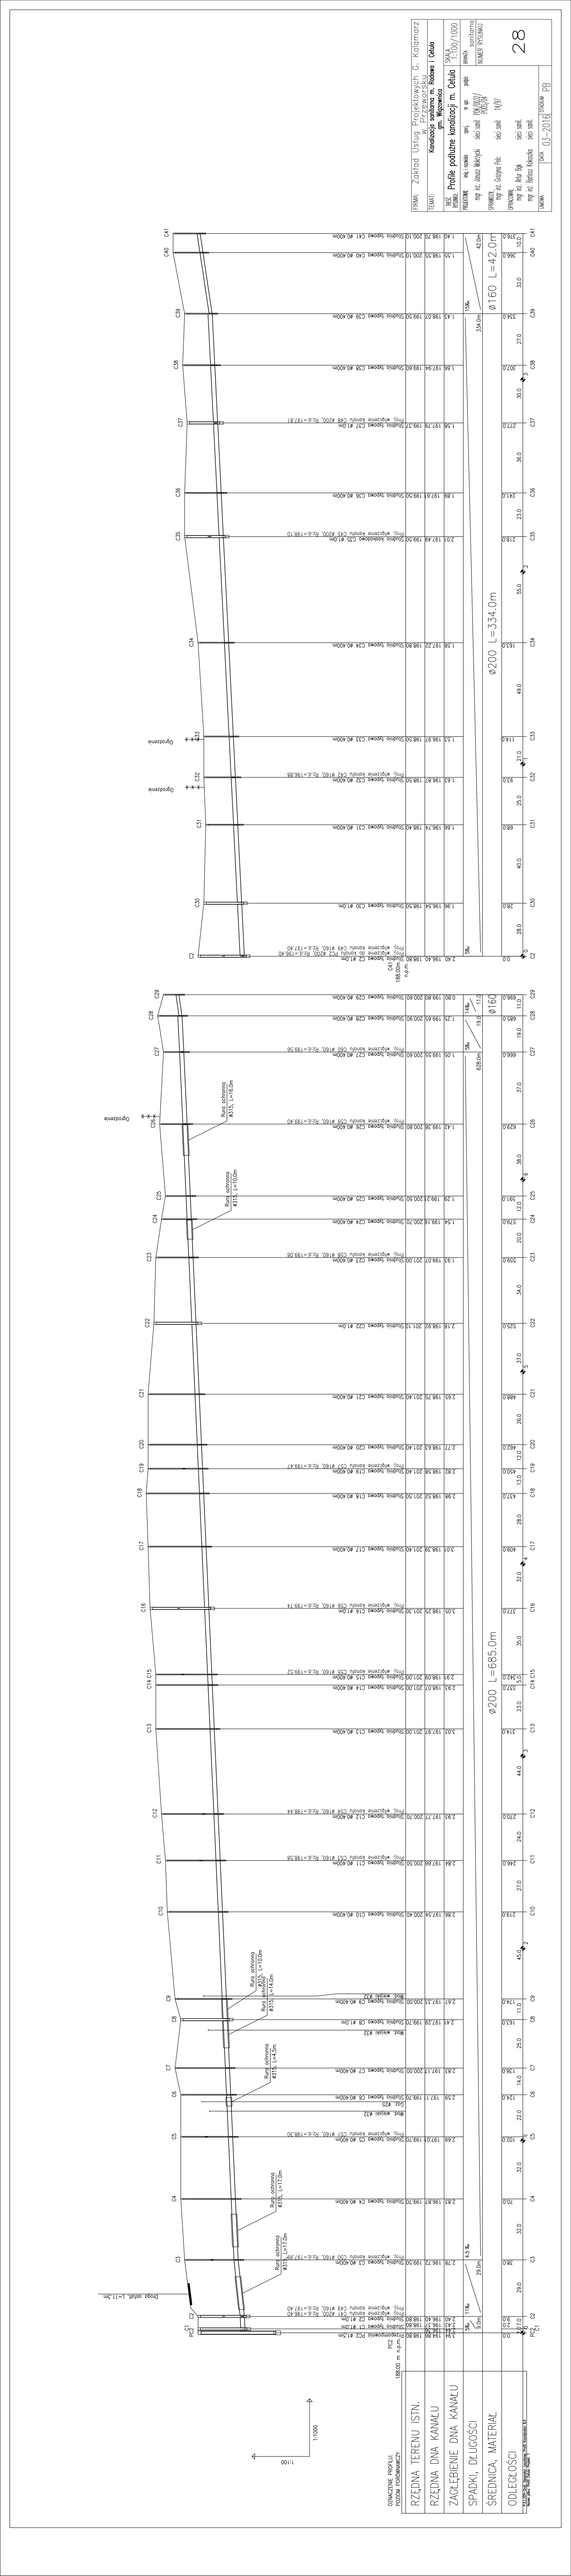
Zakład Usług Projektowych G. Kolanowski
Kanalizacja sanitarna Rokiciny i Dobki
gm. Wojsławice
Profile podłużne kanalizacji m. Dobki
28
1:1000
1:100
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
Φ200 L=334.0m
Φ160 L=42.0m
Φ200 L=665.0m
Φ160
Studnia betonowa
Rura osłonowa
Rura kanalizacyjna

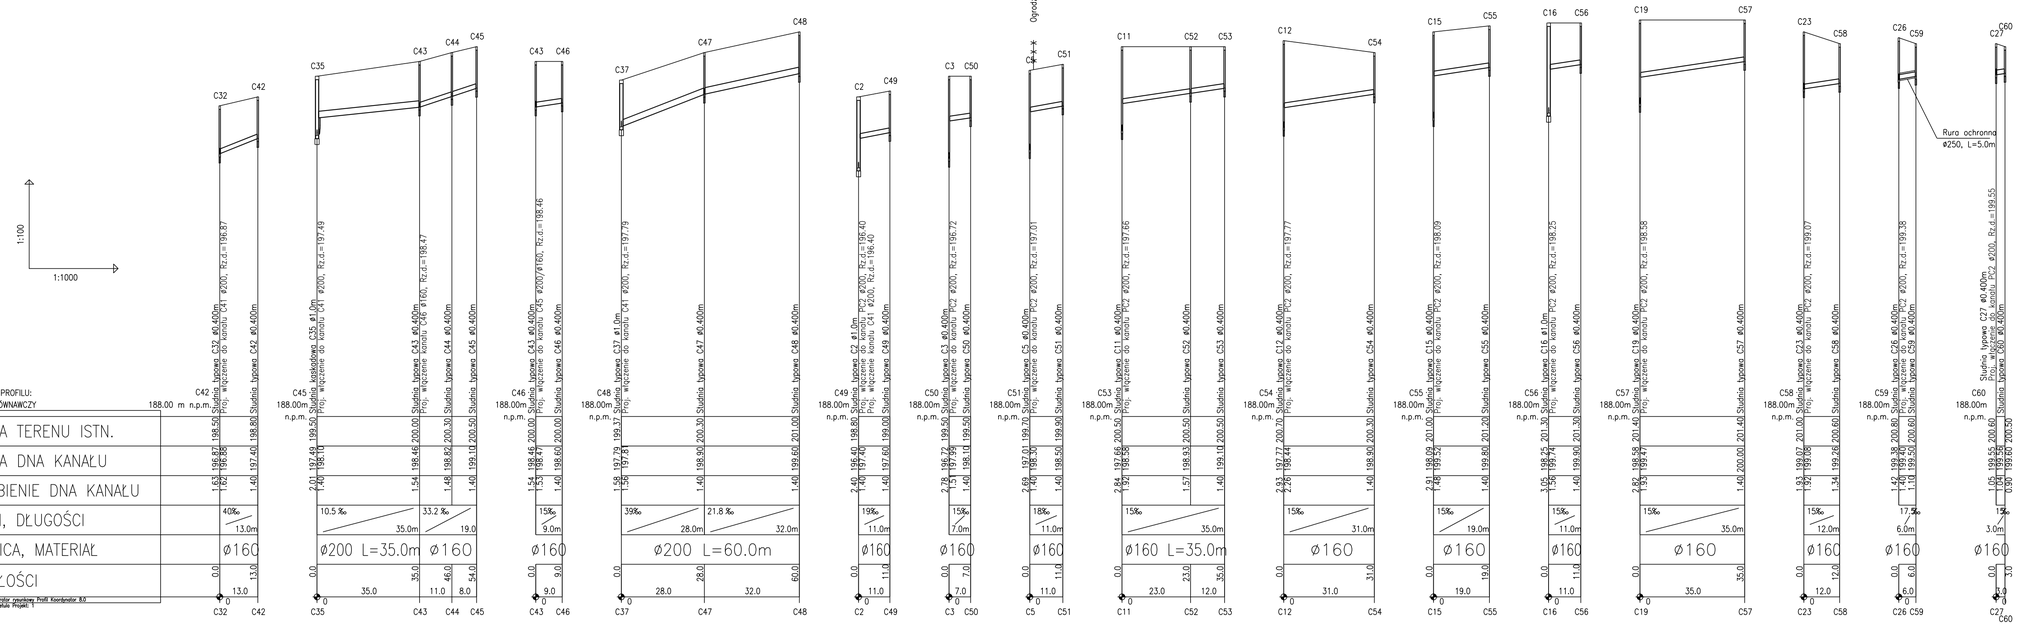



| | |
|---|---|
| FIRMA: | Zakład Usług Projektowych G. Kalamarz w Przeworsku |
| TEMAT: | **Kanalizacja sanitarna m. Radawa i Cetula gm. Wiązownica** |
| TREŚĆ RYSUNKU: | **Profile podłużne kanalizacji m. Cetula** |
| SKALA | 1:100/1000 |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Janusz Mokrzycki — specj. sieci sanit. — nr upr. PDK/0032/POOS/04 — podpis | BRANŻA: sanitarna |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grażyna Pelc — sieci sanit. — 14/97 | NUMER RYSUNKU: 29 |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Artur Bąk — sieci sanit.; mgr inż. Bartosz Kokoszka — sieci sanit. | |
| UMOWA | DATA: 03-2016 — STADIUM: PB |

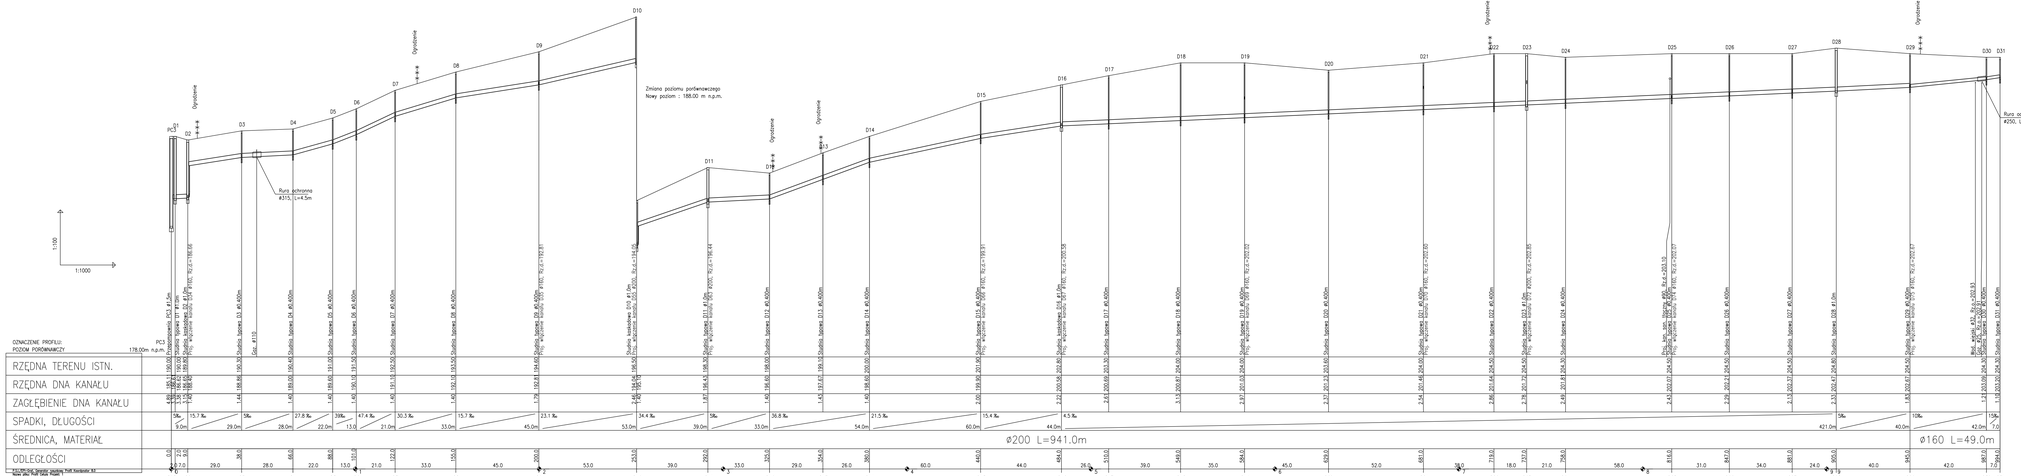


| | |
|---|---|
| FIRMA: | Zakład Usług Projektowych G. Kalamarz w Przeworsku |
| TEMAT: | Kanalizacja sanitarna m. Radowa i Cetula gm. Więcownica |
| REJ. NR EWIDENCYJNY: | Profile podłużne kanalizacji m. Cetula |
| SKALA: | 1:100/1000 |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Janusz Wiercioch — sieci sanit. — nr up. 298/87, PWOD/PODS/04 — podpis |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Grażyna Pelc — sieci sanit. — 14/97 |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Artur Bąk — sieci sanit.<br>mgr inż. Bartosz Kolaczko — sieci sanit. |
| BRANŻA: | sanitarna |
| NUMER RYSUNKU: | 30 |
| DATA: | 03-2016 |
| FORMAT: | A1 |
| SKALA: | PB |

Zakład Usług Projektowych G. Kosmowski
Kanalizacja deszczowa m. Rokosowo i Celulozowa
Profile podłużne kanalizacji m. Celulozowa
Rokosowo - Celulozowa
1:100/1000
poziomo
pionowo
31
PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Grzegorz Kosmowski
SPRAWDZIŁ
mgr inż. Jerzy Nowak
mgr inż. Alicja Hrc
mgr inż. Alicja Hrc
mgr inż. Alicja Hrc

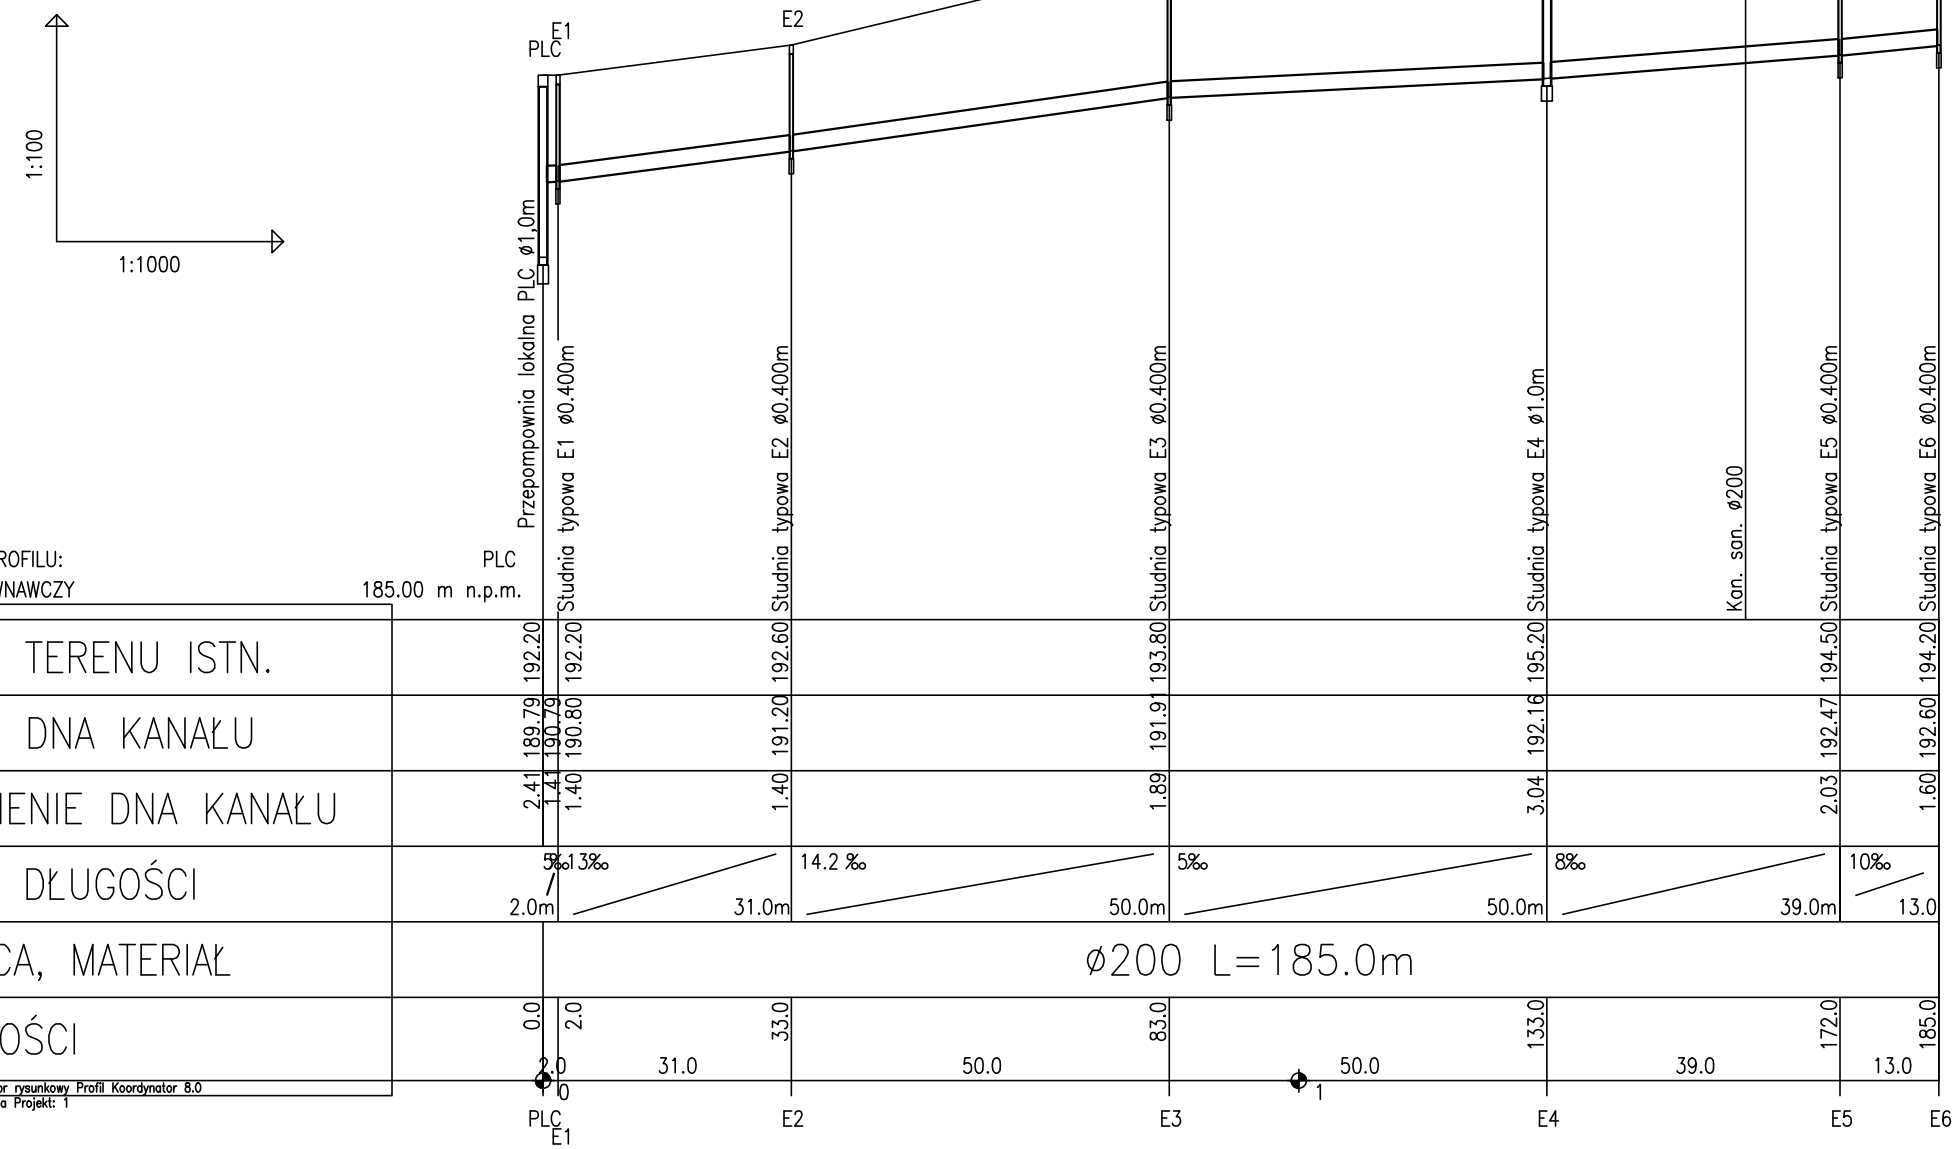


P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Profil Cetula Projekt: 1

| | |
|---|---|
| FIRMA: | Zakład Usług Projektowych G. Kalamarz w Przeworsku |
| TEMAT: | **Kanalizacja sanitarna m. Radawa i Cetula gm. Wiązownica** |
| TREŚĆ RYSUNKU: | **Profile podłużne kanalizacji m. Cetula** |
| SKALA | 1:100/1000 |
| BRANŻA | sanitarna |
| NUMER RYSUNKU | 32 |

| PROJEKTOWAŁ | imię i nazwisko | specj. | nr upr. | podpis |
|---|---|---|---|---|
| | mgr inż. Janusz Mokrzycki | sieci sanit | PDK/0032/ P00S/04 | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Grażyna Pelc | sieci sanit | 14/97 | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Artur Bąk | sieci sanit. | | |
| | mgr inż. Bartosz Kokoszka | sieci sanit. | | |

| UMOWA | DATA | STADIUM |
|---|---|---|
| | 03-2016 | PB |